



U skladu s odabranim stupovima temelji rasvjetnih stupova CRS 1B-600 projektirani su kao betonski blok temelji, za tla čija je nosivost 20N/qcm, a temelji se izrađuju od betona kvalitete MB-15.
U slučaju da se stupovi temelje na zelenim površinama potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm.

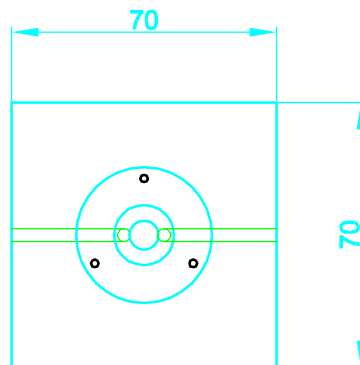

Detalj vrha stupa, izrađuje se prema tipu svjetiljke (fi 60)

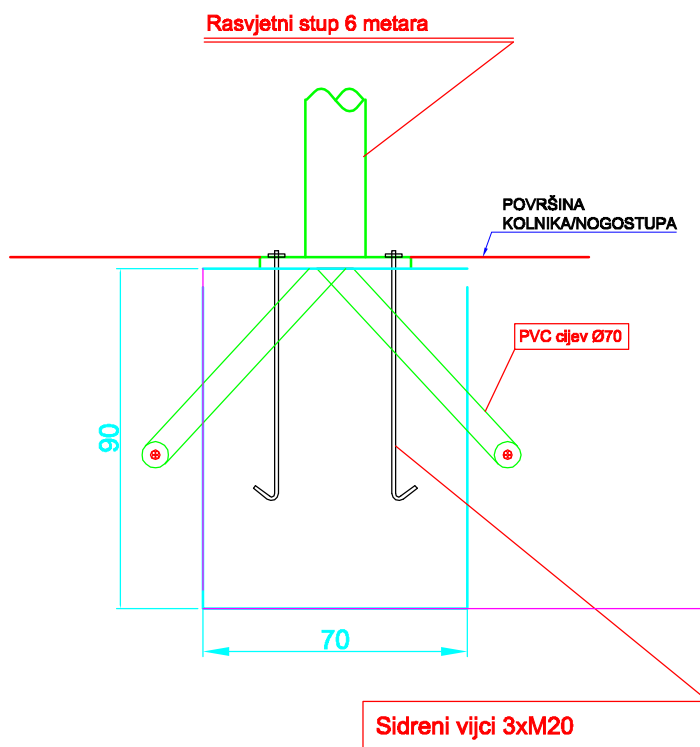

Nacrt temelja za rasvjetni stup

NIKO KRAMPUS
dipl.ing.el.
E 659
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

NIKO DUBROVNIK d.o.o. DUBROVNIK		Građevina:	HOTEL OSMINE - REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA I NADOGRADNJA		
		Investitor:	HOTEL OSMINE d.o.o.		
Glavni projektant:	Antun Poković dipl.ing.arh.	Projekt:	Glavni elektrotehnički projekt	Broj revizije	
Projektant:	Niko Krampus, dipl.ing.el.	Sadržaj:	Detalj temelja rasvjetnog stupa 6 metara	Broj revizije	
Suradnik:	Pero Sjekavica, dipl.ing.	travanj, 2016.	Stranica: 1/1	T.D. 98-1/15	Nacrt br: E101