


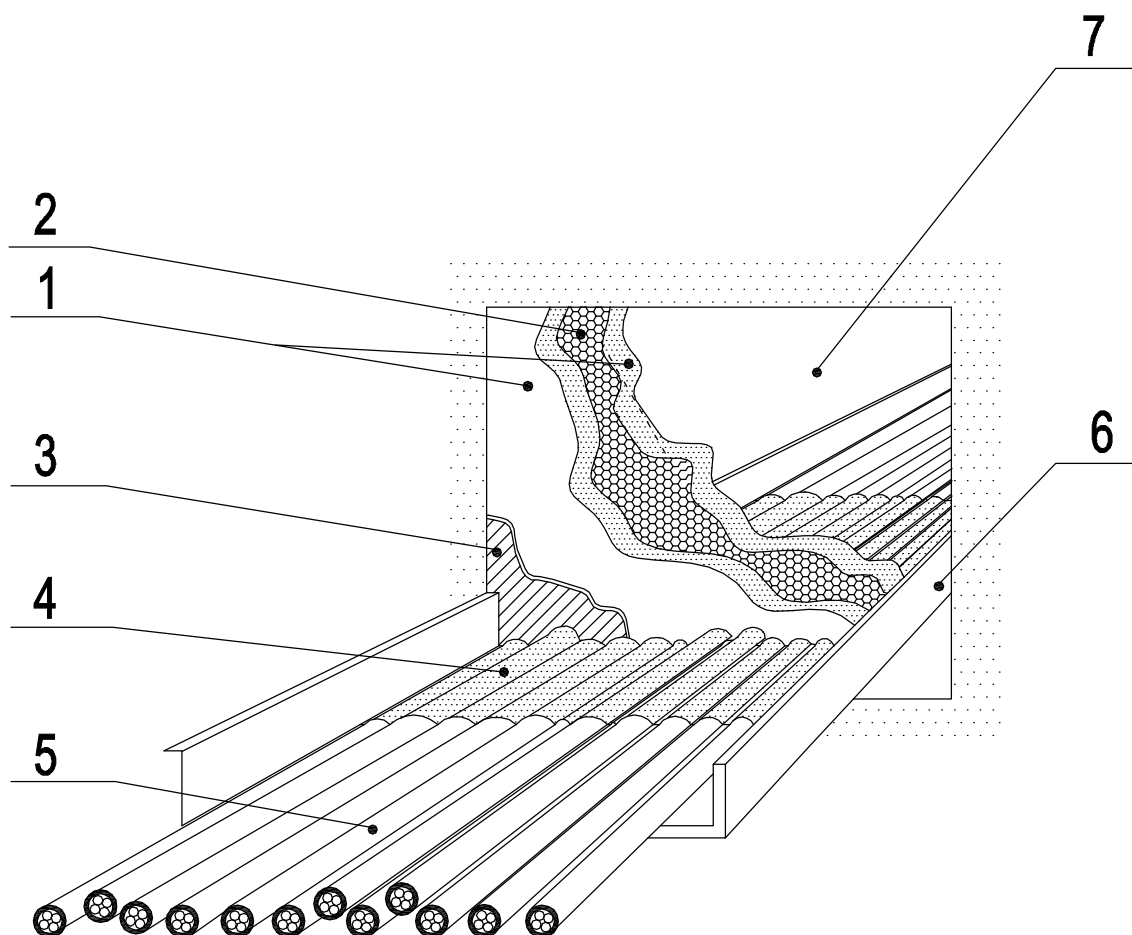

LEGENDA:

1. PREGRADA OD POLUTVRDOG TERVOLA $d=80\text{mm}$
 2. ISPUNA OD STAKLENE VUNE
 3. PREMAZ "FLAMASTIKOM - K" $d=4\text{mm}$, NAKON 24 SATA
IZVESTI DRUGI PREMAZ ISTE DEBLJINE SA OBJE STRANE PREGRADE
 4. PREMAZ SA "FLAMASTIK - A " ZAHVATITI CIJELI ZABRTVLJENI OTVOR I KABELE
I KABELSKU POLICU U DUŽINI 1,5 m SA OBJE STRANE PROLAZA KROZ POŽARNI ZID
 5. ELEKTRIČNI KABELE
 6. KABELSKA POLICA
 7. OTVOR U BETONSKOM ZIDU IZMEDJU DVIJU POŽARNIH ZONA
- U SVEMU SUKLADNO S HRN DIN 4102-9

NIKO KRAMPUS
dipl.ing.el.
E 659
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

NIKO DUBROVNIK d.o.o. DUBROVNIK		Građevina: HOTEL OSMINE - REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA I NADOGRADNJA			
		Investitor: HOTEL OSMINE d.o.o.			
Glavni projektant:	Antun Poković dipl.ing.arh.	Projekt:	Glavni elektrotehnički projekt	Broj revizije	
Projektant:	Niko Krampus, dipl.ing.el. <i>Niko Krampus</i>	Sadržaj:	Detalj brtvljenja kabelskih prolaza	Broj revizije	
Suradnik:	Pero Sjekavica, dipl.ing.	travanj, 2016.	Stranica: 1/1	T.D. 98-2/15	Nacrt br: F17