


BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA

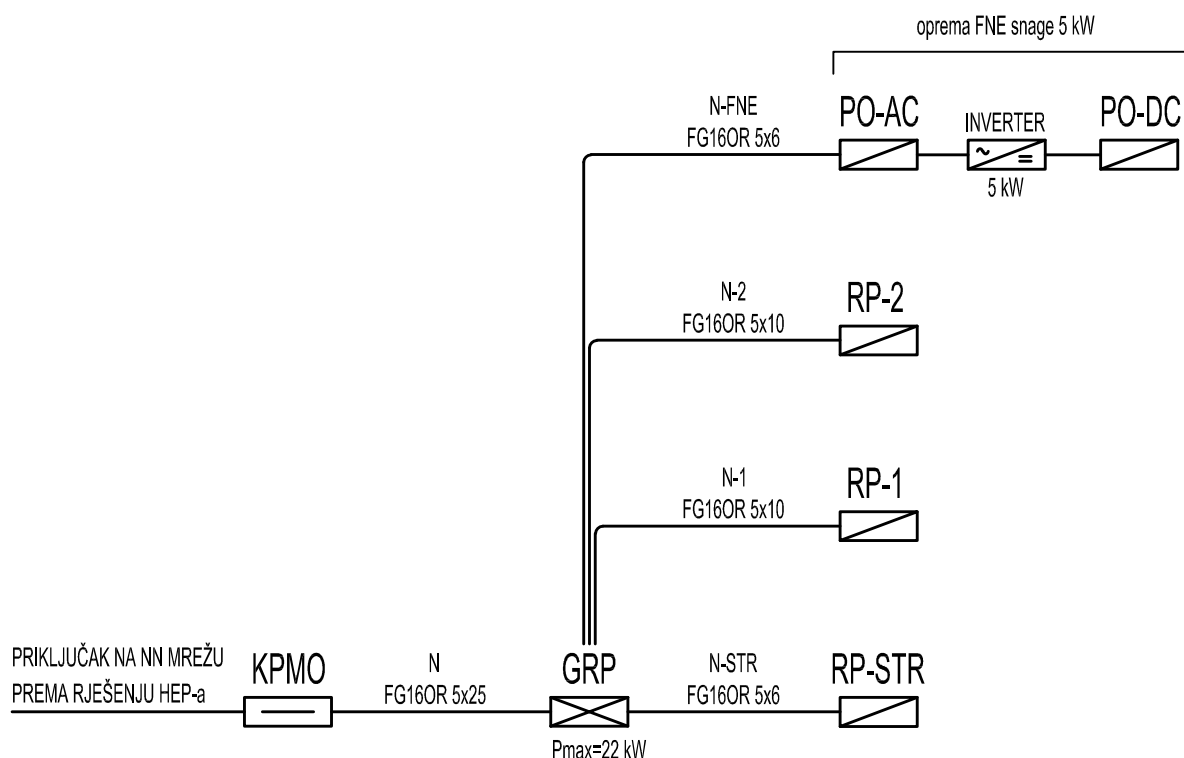

NAPOMENE:

1. OČEKIVANO VRŠNO OPTEREĆENJE GRAĐEVINE IZNOSI 22 kW
2. NA KROVU GRAĐEVINE PREDVIĐENO JE POSTAVLJANJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE SNAGE 5 kW
3. MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PREDVIĐENO JE TROFAZNIM ELEKTRONIČKIM DVOSMJERNIM BROJLOM RADNE I JALOVE ENERGIJE
4. MJERNI UREĐAJI BITI ĆE INSTALIRANI U KPMO U OGRADNOM ZIDU
5. OGRANIČENJE PRIKLJUČNE SNAGE IZVESTI ĆE SE UGRADNJOM LIMITATORA 3x32A U GLAVNU RAZVODNU PLOČU GRP ILI UGRADNJOM BROJILA S OGRANIČENJEM PRIKLJUČNE SNAGE

Projektant: ALEKSANDAR ČIKOVIĆ dipl.ing.el. E 1747 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE ALEKSANDAR ČIKOVIĆ		Nacrt: BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA			
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE ALEKSANDAR ČIKOVIĆ dipl.ing.el. HR-51000 RIJEKA, MARJANA KONTUŠA 33		Građevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADA ZA POTREBE MG CENTRA - ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - k.č. 5592 k.o. SUŠAK (NI)			
		Investitor: MG CENTAR - PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 3, RIJEKA			
		Projekt: IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
Datum: 04.2021. Mjesto izrade : Rijeka	Mjerilo: -	Broj projekta: 1241-21-1	Zajednička oznaka: 13 / 4 / 21	Broj nacrta: 2	List: 1 Listova: 1